

OPĆI UVJETI ISPITIVANJA SOLMEX ISPITNOG LABORATORIJA (SIL)

Obveze Solmex ispitnog laboratorija (SIL):

1. Pružiti uslugu ispitivanja u svemu sukladno ugovoru / narudžbi te važećim primjenjivim normama i zakonima RH
2. Čuvati podatke i druge informacije koje dobije od Naručitelja tijekom izvođenja usluge ispitivanja, odnositi se prema njima kao prema imovini Naručitelja, te poduzimati primjerene i razumne mjere zaštite podataka i informacija dobivenih od Naručitelja.
3. Dostaviti službenu e-mail adresu za dostavu podataka i službenu komunikaciju

Opće informacije vezane za ponuđene/ugovorene specifikacije

4. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio svake ponude ili ugovora kojega SIL sklopi s Naručiteljima svojih usluga iz područja važeće akreditacije.
5. Ako je ponudom ili ugovorom definirano različito od ovih Općih uvjeta, primjenit će se ono što je u ponudi ili ugovoru
6. SIL ne odgovara za nedostatke koji su uočeni tijekom ispitivanja, a koji su nastali za vrijeme izvođenja radova (ili naknadno) od strane naručitelja ili treće strane
7. Rok izvođenja ispitivanja može se produžiti u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, snijeg, niske temperature itd.) ili više sile
8. SIL može na zahtjev Naručitelja izdati mišljenje i tumačenje rezultata, ali ta mišljenja i tumačenja nisu obuhvaćena područjem akreditacije i nisu sastavni dio Izvještaja o ispitivanju niti Izjave o sukladnosti
9. Ovi Opći uvjeti javno su objavljeni na internetskoj stranici društva SOLMEX d.o.o. www.solmex.hr
10. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom donošenja

Opće obveze Naručitelja (neovisno o kojoj vrsti ispitivanja se radi):

11. Osigurati nesmetan pristup svim dijelovima građevine (svim dionicama, svim oknima i drugim objektima koji su predmet ispitivanja)
12. Regulirati prometne uvjete za izvođenje radova (regulacija prometa semaforima ili ručnom signalizacijom), a sve sukladno važećoj projektnoj dokumentaciji
13. Dostaviti Zahtjev za snimanje/ispitivanje SIL-Ob-39, na temelju kojega će se točno specificirati svi elementi potrebni za provođenje ispitivanja
14. Dostaviti izvedbeni situacijski prikaz trasa i objekata (ili geodetska snimka) za dionice/objekte za koje se naručuju ispitivanja

15. Osigurati očišćene sustave prije ispitivanja
16. Osigurati dovoljne količine vode za ispitivanja gdje se voda koristi kao medij ispitivanja (HRN EN 805; HRN EN 1508; HRN EN 1610) iz hidrantske mreže vodoopskrbnog sustava (ili na neki drugi način) te osigurati mogućnost ispuštanja vode nakon ispitivanja u teren ili odvodnju
17. Snositi dodatne troškove ispitivanja zbog usporavanja, zastoja ili nemogućnosti provođenja naručenih ispitivanja, uzrokovanih nepridržavanjem ovih Općih uvjeta od strane Naručitelja ili treće strane na koje SIL nije imao utjecaj, a sve sukladno jediničnim cijenama iz pripadajuće prihvaćene ponude ili prema važećem cjeniku SIL-a
18. Snositi sve troškove ispitivanja koja su ugovorena i naručena, i u slučaju kada rezultati ispitivanja nisu zadovoljavajući, a sve kao posljedica nedovoljne kvalitete predmeta ispitivanja na što SIL nije imao nikakav utjecaj
19. Dostaviti službenu e-mail adresu za dostavu podataka i službenu komunikaciju

HRN EN 13508-2

Posebne obveze Naručitelja

20. Radi olakšanja korištenja rezultata CCTV inspekcije, preporuča se korisniku prije početka inspekcije, usuglasiti kriterije prihvatljivosti odstupanja kod izvedenog kanalizacijskog sustava. Kriteriji prihvatljivosti trebaju obuhvatiti ključne karakteristike sustava na temelju kojih je moguće donijeti mjerodavnu ocjenu o stanju izvedenog sustava:
 - a. Veličinu dopuštenog uzdužnog pomaka na spojevima cijevi (mm)
 - b. Najveću dopuštenu deformaciju cijevi (%)
 - c. Dopušteno zauzeće cijevi vodom (%)
 - d. Ostala dopuštena odstupanja
21. Kriterije prihvatljivosti izdaje nadzorni inženjer prije početka CCTV inspekcije, uz prethodnu suglasnost projektanta i investitora te ih je Naručitelj dužan dostaviti prije provođenja ispitivanja

Opće napomene i pojašnjenja

22. Izvještaji CCTV inspekcije složeni su po krakovima. Svaki izvještaj sadrži naslovnu stranicu, inspekciju jedne ili više dionica i rekapitulaciju po kraku. Svaka dionica počinje sa grafom dionice na kojemu su naznačeni svi evidentirani kodovi, nakon čega slijedi fotografije za svaki evidentirani kod stanja (zapažanje), te nakon toga

PRAVILA ODLUČIVANJA VEZANO ZA IZJAVU O SUKLADNOSTI


graf inklinacije. Na kraju Izvještaja nalazi se rekapitulacija svih snimaka po tom kraku.

23. Graf inklinacije nije zahtjev norme HRN EN 13508-2:2011, stoga se u izvještaju graf inklinacije daje samo u informativne svrhe (po dionicama), ali se ne može koristiti za ocjenu stanja sustava. Naručitelj se upućuje na geodetsku snimku visina kineta revizijskih okana kao mjerodavnu podlogu za ocjenu stanja sustava.
24. Sve mjere (X-Y) su u metrima (m). Za potrebe grafičke prezentacije, korišteno je standardno mjerilo M1:100.
25. Vertikalna deformacija cijevi (grupa kodova **BAA-Deformation**) prikazana je u postotku (%) visine odnosno promjera cijevi, sukladno zahtjevima norme HRN EN 13508-2:2001 (drugo izdanje, studeni 2011, str. 23) – dopuštena odstupanja su definirana Kriterijima prihvatljivosti koje Naručitelj treba ishoditi (vidi t.20 i 21.)
26. Zauzeće cijevi vodom (grupa kodova **BDD-Water level**) prikazana je u postotku visine odnosno promjera cijevi, sukladno zahtjevima norme HRN EN 13508-2:2001 (drugo izdanje, studeni 2011, str. 37/38) – dopuštena odstupanja definirana su Kriterijima prihvatljivosti koje Naručitelj treba ishoditi (vidi t. 20. i 21.)
27. Tijekom realizacije ugovora moguće je izdavanja privremenih (parcijalnih) izvještaja snimljenih dionica, uključujući i video zapise, a koji se mogu koristiti isključivo za interne potrebe Naručitelja i ne smatraju se Izvještajem o ispitivanju u području akreditacije (vidi t. 22).

HRN EN 805

Posebne obveze Naručitelja

28. Prije tlačnih ispitivanja cjevovod mora biti zatrpan, spojevi slobodni, uporišta čvrsta, završni dijelovi cijevi (fazonski komadi) poduprti na mjestima oslonca primjereno dopuštenom pritisku.
29. Postaviti završnu ploču (x-komad) na koju se montira ispitna kolona prema uputama SIL-a
30. Dostaviti prije ispitivanja montažni plan iz projektne dokumentacije s hidrauličkim proračunom, karakteristikama cijevnog materijala (unutrašnji promjer cijevi, debljina stjenke cijevi, modul elastičnosti stjenke cijevi u smjeru opsega i armature)
31. Definirati radni tlak sustava kao i traženi ispitni tlak

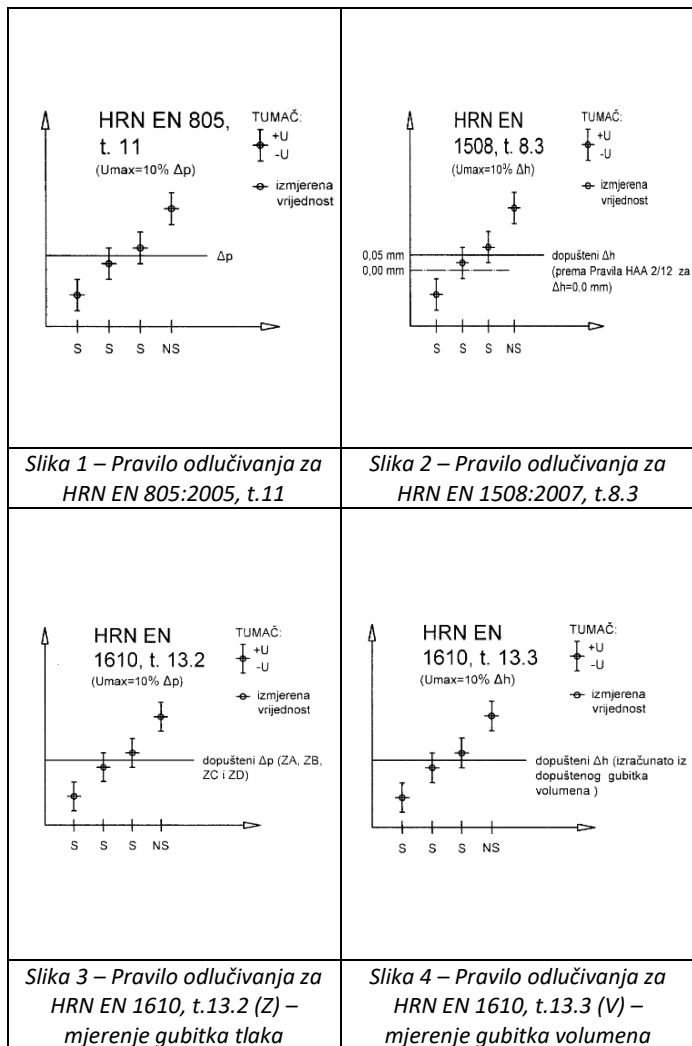

27.02.2023.

Odobrio: direktor SOLMEX d.o.o.
 mr.sc. Željko Marić, dipl.ing.str.



SOLMEX d.o.o.
 Horvaćanska c. 53
 10000 Zagreb
 OIB: 27867518909



... kraj dokumenta ...